


ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWANIA	GOTOWOŚĆ	STEROWANIE		SYGNALIZACJA STANU DMUCHAWY			ZABEZPIECZENIE DMUCHAWA:			FALOWNIK		
		AUTOMATYCZNE	RĘCZNE	PRACA	GOTOWOŚĆ	AWARIA	WEJŚCIA	ZASILANIE	WYJŚCIA	AWARIA	PRACA	START / STOP

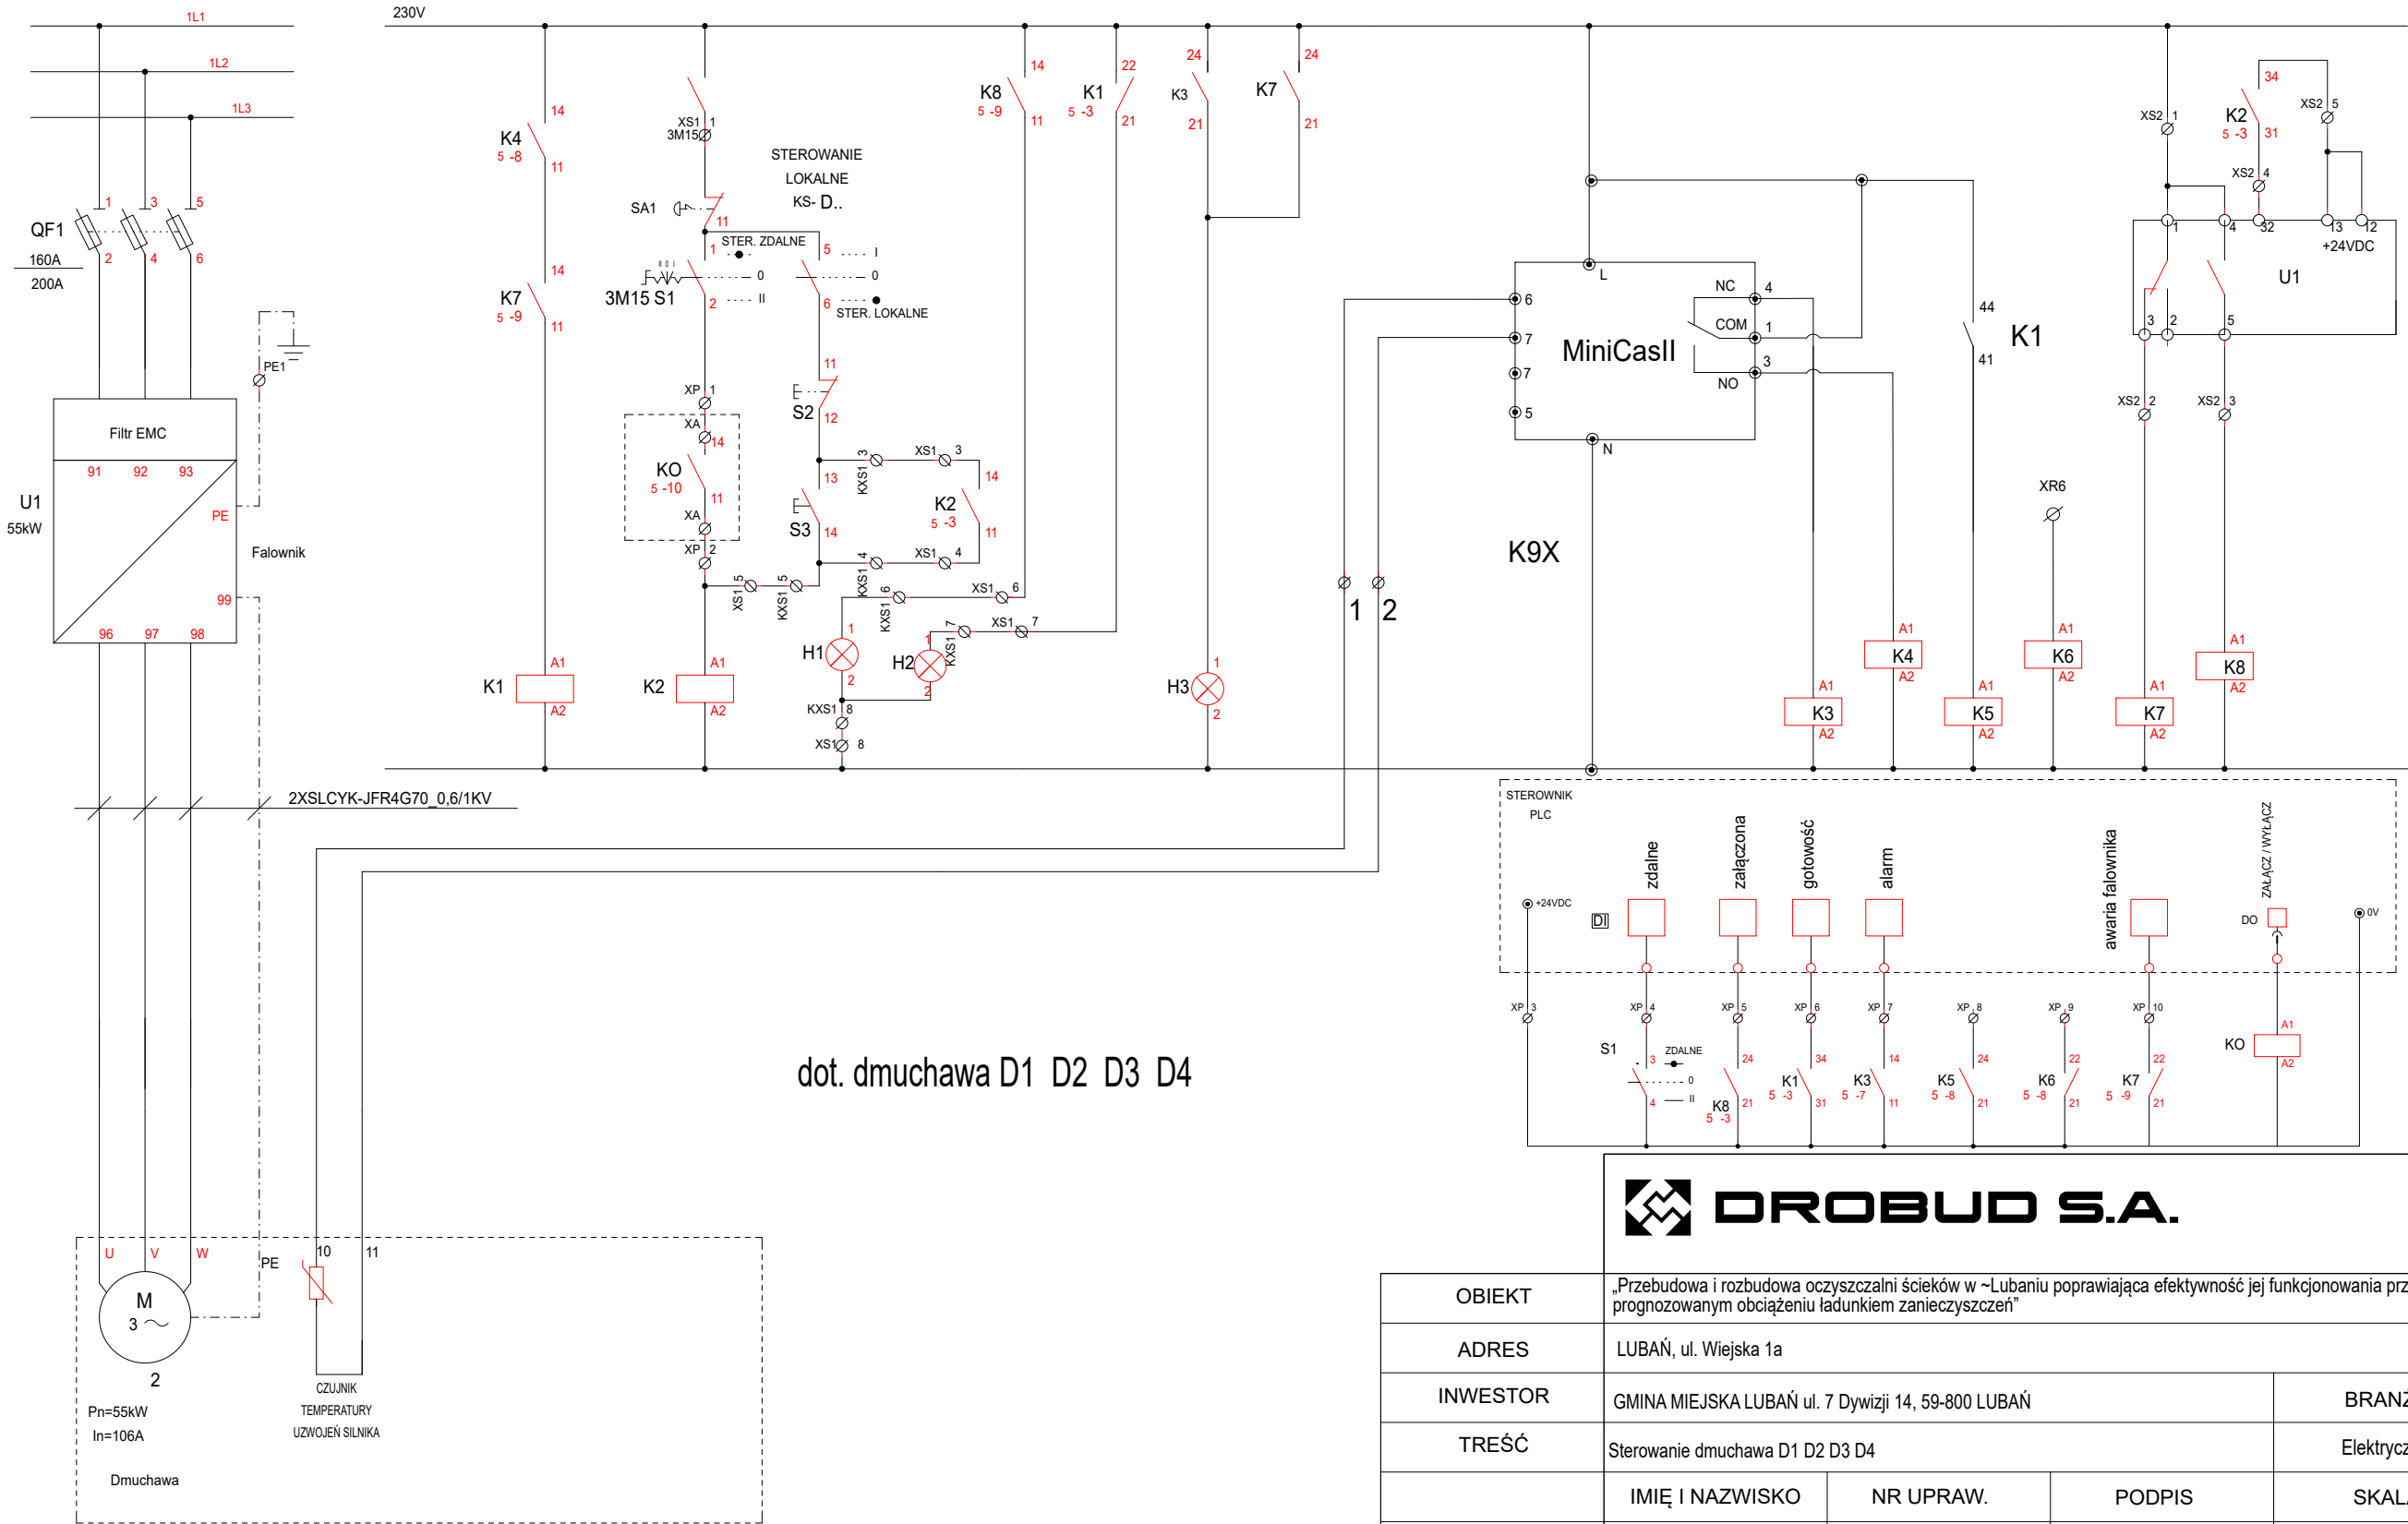

OBIĘKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ~Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dydzi 14, 59-800 LUBAŃ			BRANŻA
TREŚĆ	Sterowanie dmuchawa D1 D2 D3 D4			Elektryczna
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna		-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Praczyk	LBS/0084/POOE/11 specjalność instalacyjna		E17