


# 6M15

ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWANIA	GOTOWOŚĆ	STEROWANIE		SYGNALIZACJA STANU MIESZADŁO			ZABEZPIECZENIE MIESZADŁO:			SOFTSTART		
		AUTOMATYCZNE	RĘCZNE	PRACA	GOTOWOŚĆ	AWARIA	WEJŚCIA	ZASILANIE	WYJŚCIA	AWARIA	PRACA	START / STOP

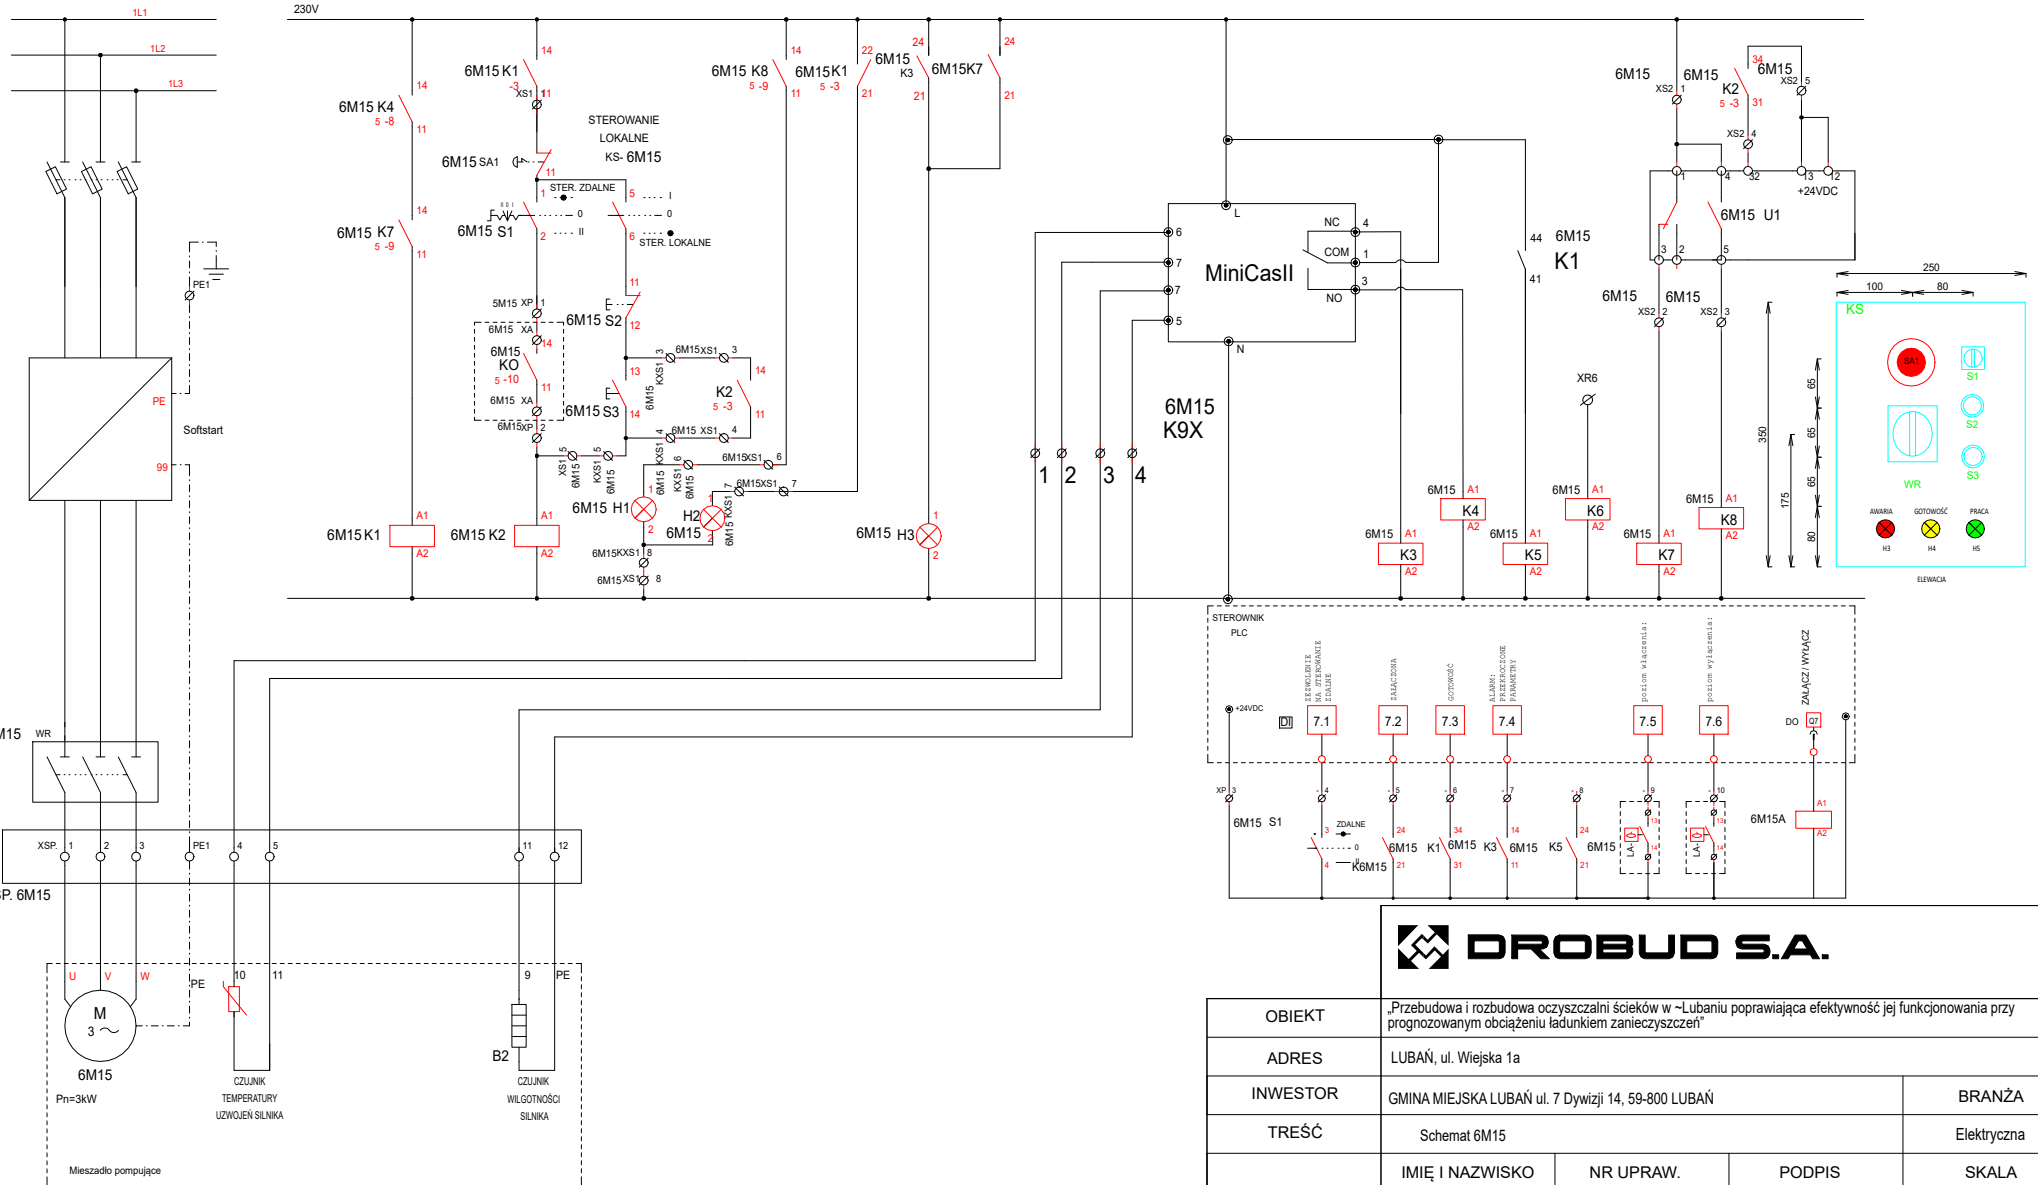

**DROBUD S.A.**

OBIEKT	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ~Lubaniu poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń”			
ADRES	LUBAŃ, ul. Wiejska 1a			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA LUBAŃ ul. 7 Dywizji 14, 59-800 LUBAŃ			BRANŻA
TREŚĆ	Schemat 6M15			Elektryczna
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10 specjalność instalacyjna		NUMER RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Praczyk	LBS/0084/POOE/11 specjalność instalacyjna		E13